


Périmètre approuvé soumis à l'IAL PPRT du site de Nitro-Bickford Commune de Saint-Sylvestre

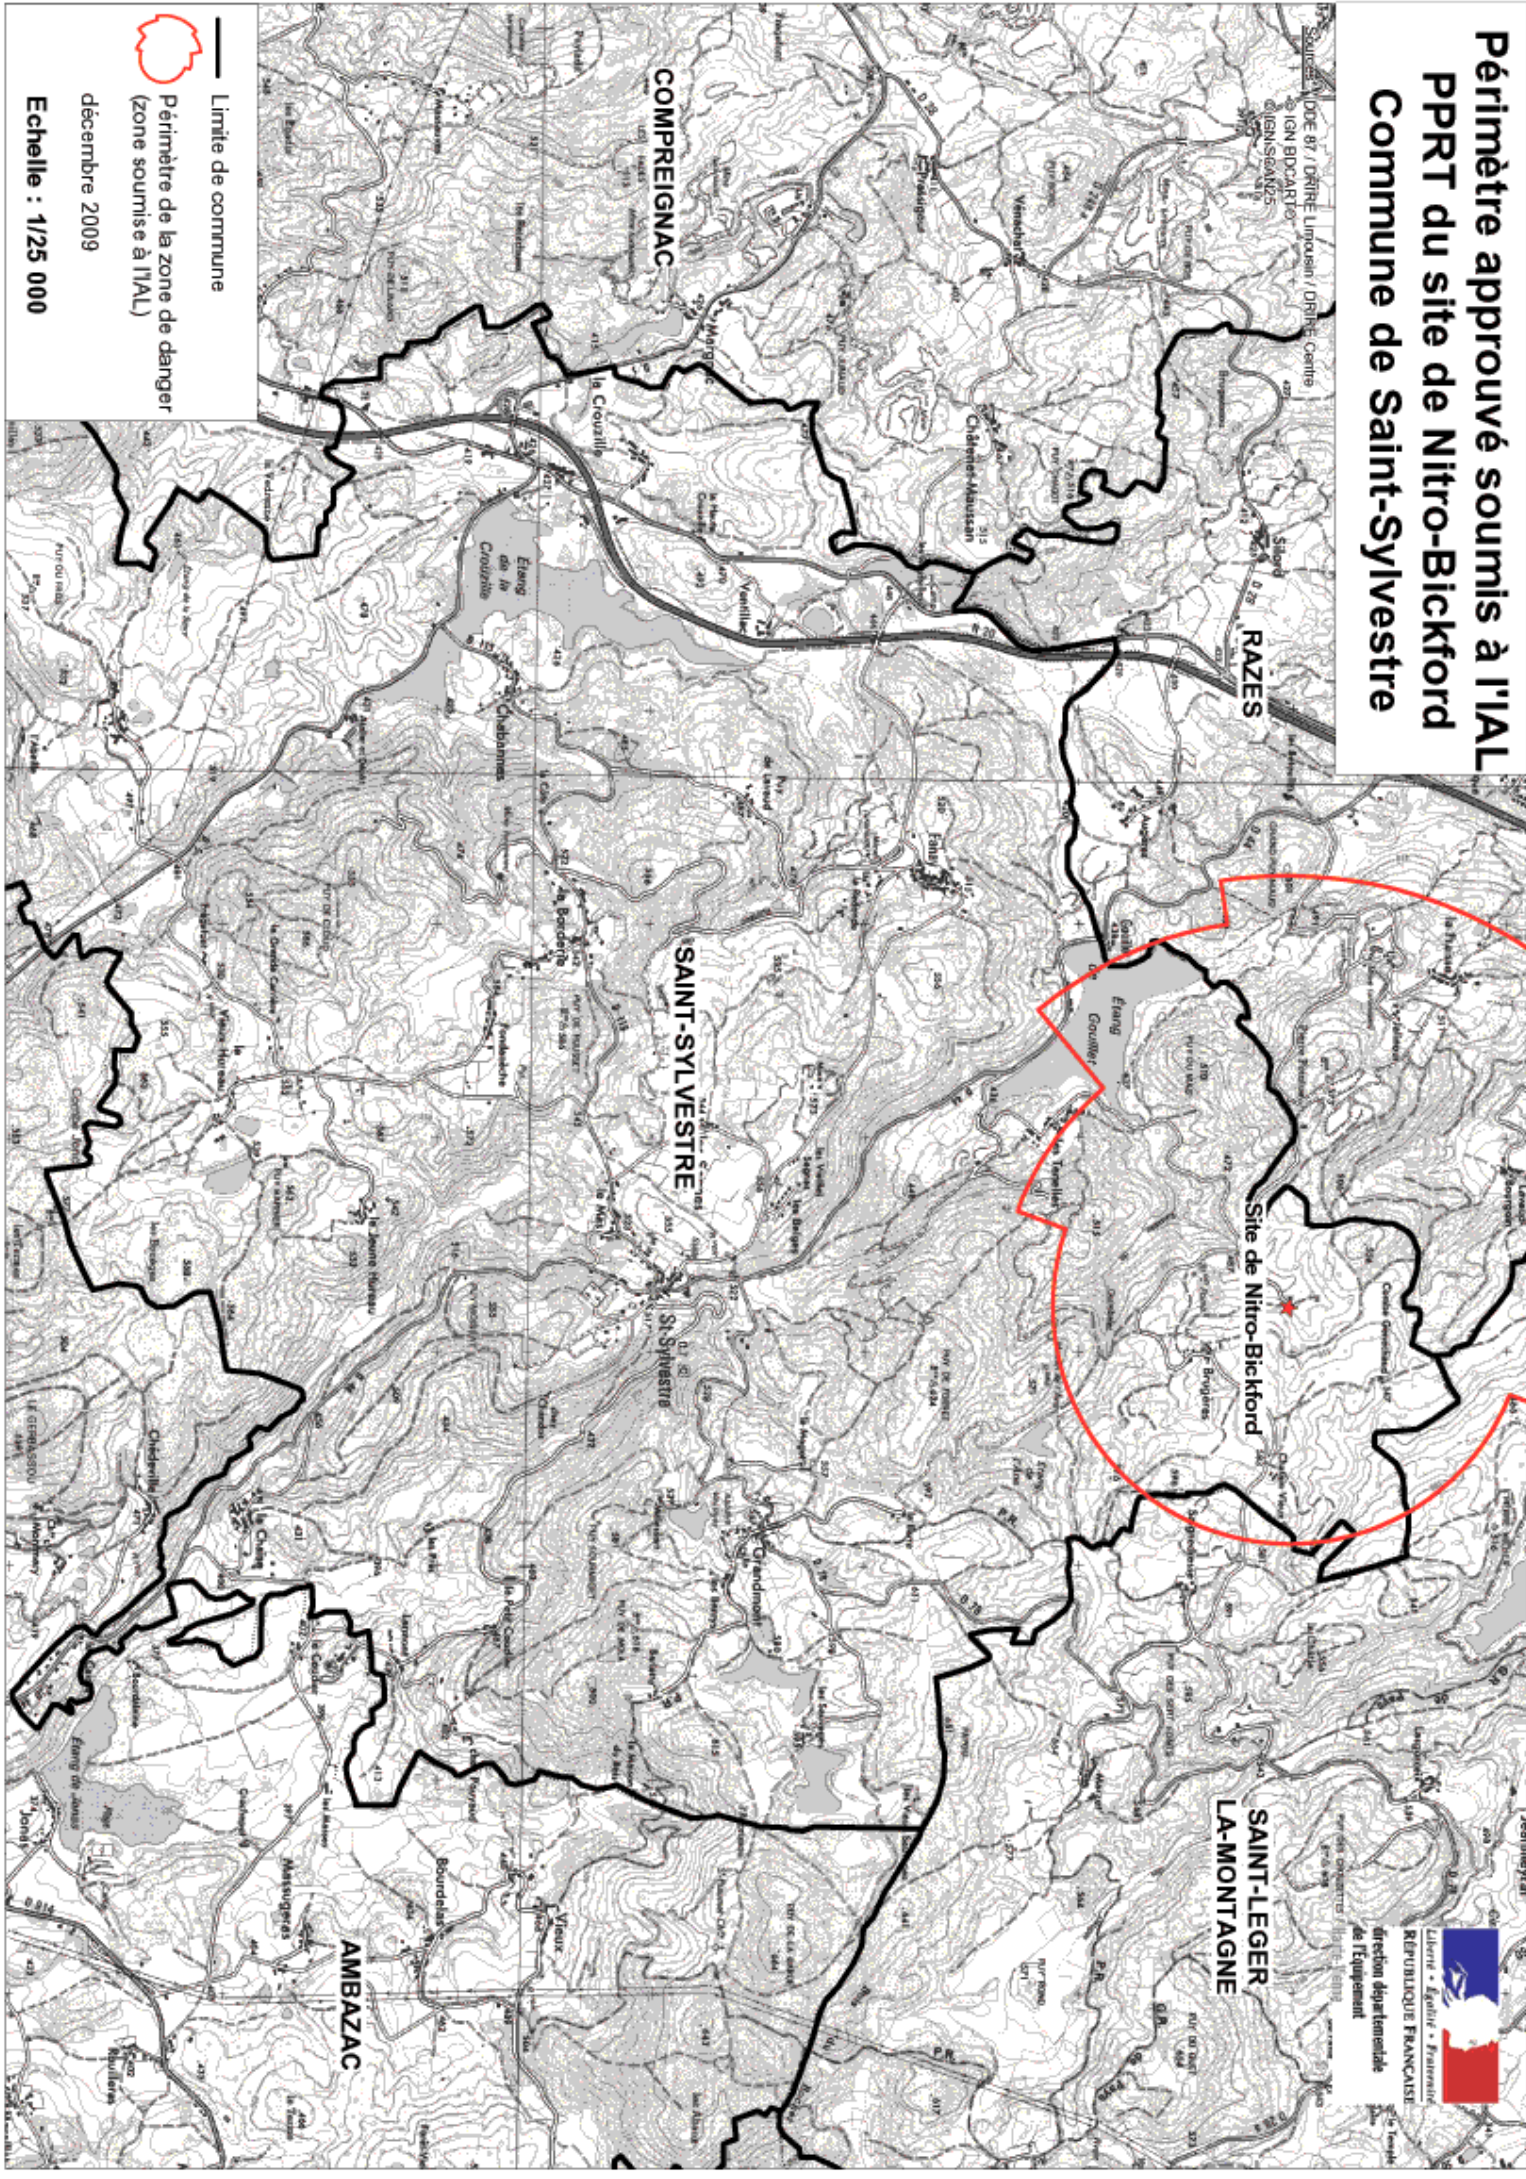

— Limite de commune

— Périmètre de la zone de danger
(zone soumise à l'IAL)

décembre 2009

Echelle : 1/25 000